Tilslutning af varmegenvindingssystemet til tidsforsinkelsesmodulet

Trin 1:

Åbn låget på forgreningsdåsen.

Trin 2:

Gennembor 2 kabelindføringer det rigtige sted for til- og fraledningen i

forgreningsdåsen. Fastgør forgreningsdåsen på væggen med 2 skruer.

Trin 3:

Tilslutning af strømtilførslen (eventuelt fra dugpunktsstyringen):

Tilslut nullederen fra tilledningen til klemme N og fasen til klemme L. Hvis dit kabel har en beskyttelsesleder, kan du tilslutte den til klemme SL.

Trin 4:

Tilslutning af op til 4x SOLO+ til de grønne klemmer:

Tilslut varmegenvindingssystemets nulleder til klemme N og ventilatorens fase til klemme L. Ventilator 1 arbejder modsatrettet i forhold til ventilator 2 og 4

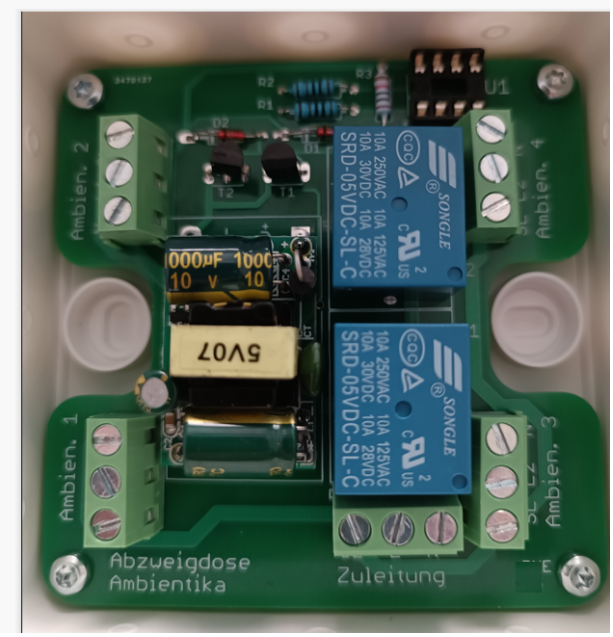

Trin 5:

Luk låget på forgreningsdåsen.

I forgreningsdåsen udføres tidsforsinkelsen på 70 sekunder for op til 4 stk. SOLO+, så 2-4 enheder kan kobles sammen. (Til- og fraluft skiftevis til tværventilation) Hvis der installeres 6 SOLO+-enheder, kræves der et ekstra tidsforsinkelsesmodul til den 5. og 6. SOLO+ osv.