süd wind

Dach- und Kellerdurchführung

ambientika®

DATENBLATT / MONTAGEANLEITUNG DACH- UND KELLERDURCHFÜHRUNG

BESCHREIBUNG:
Klemmensatz mit Dachverlängerung für Ambientika, bestehend aus:

- Endkappe Nr. 1 mit Wind- und Regenkappe aus Edelstahl AISI 316L, Durchmesser 155 mm.

- Modul Nr. 1 aus Polypropylen (PP) Ø160 mm, komplett mit 90°-Bogen und Kondensatablaufanschluss Ø12 mm;

- Nr. 1 verzinkte Manschette für Ø160-170, komplett mit Schraube und Tas-
Halterung für die Wandmontage;

- Gewindestange Nr. 1 M10, L= 80 mm, mit verzinkter Hülse,

- Schrumpfschlauchring Nr. 1 für Durchm. 160-170, 1 mm dick und 90 mm hoch.

Das PP-Modul, das vor Ort auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden kann, wird mit dem Kragen an der Wand befestigt.
Soll ein Abstand des Kragens von 50 bis 130 mm zur Wand eingehalten werden, kann die Gewindestange mit der entsprechenden Hülse ergänzt werden, ggf. durch Ablängen der Gewindestange vor Ort.
Um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten, wird ein Schrumpfschlauch an der Außenseite der Verbindungsstelle zwischen dem PP-Modul und dem Zylinderende aus Edelstahl angebracht. Der auf der Außenseite der Verbindung vorbelüftete Schlauch wird mit einem Haartrockner erhitzt, bis er perfekt an den Wänden des Moduls und des Edelstahlzylinders haftet.
Dies sollte mit Sorgfalt und Präzision geschehen, da die Schrumpfschläuche im Inneren eine spezielle Kittschicht haben, die sofort haftet, wenn sie heiß ist.

MASSZEICHNUNG DES BAUSATZES

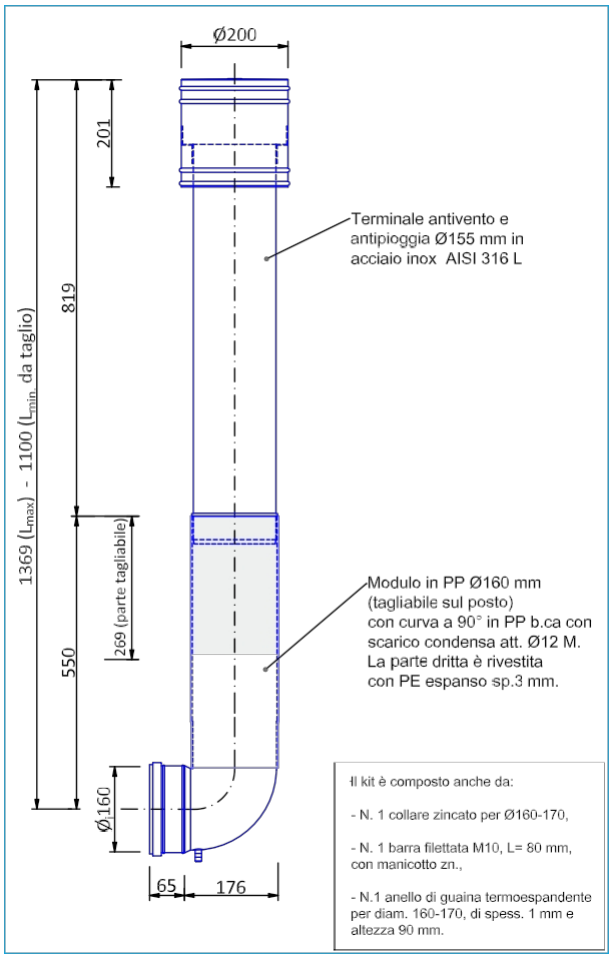

IM BAUSATZ ENTHALTENES ZUBEHÖR

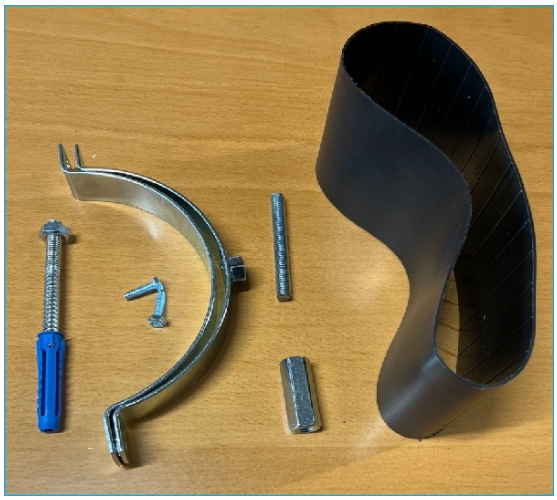

süd wind

Handwerkerstr. 14 - 39057 - EPPAN (BZ) - ITALY info@ambientika.eu www.ambientika.eu